

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 86737
Cont.pers.: De Bruyn Wim
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0476/407.044
e-mail: wim@wenco.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4713697
Voorl. verslagnr.:
Datum: 05/09/2016

Klant / Opdrachtgever:
WENCO
FABRIEKSSTRAAT 4A/10
3980 TESSENDERLO

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: ENGELN MARTINE PRIESTERSE HEIDESTRAAT 79 LUMMEN 3560
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 05/09/2016 Onderzoeker: GOEMAERE ROBIN
Eigendom van: -
Installateur: Wenco - Fabrieksstraat 4A/10 Tessenderlo 3980
B.T.W.: BE0578893921 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAAN nr.: - Teller nr.: Nog niet geplaatst Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1x230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Nog niet geplaatst Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 6 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: In orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: >4 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 30

Zie schema in bijlage voor verdere details.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I GEEN

N Aansluiting DNB: 1x230V - max.40A

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Onafhankelijk Controle Bureel
GOEMAERE Robin
robin.goemaere@ocb.be

De Agent-onderzoeker

1/1

OCB, Kon. Astridiana 60, 2550 Kontich

08/01/2016

NY 10011: 441.3693
Dakota

Handtekening:

WFRF

Martha Escobar

Prieters Haldestraal 79


Handbook

3

3N, 400V/1230V~



Martine Engelen
verdieping

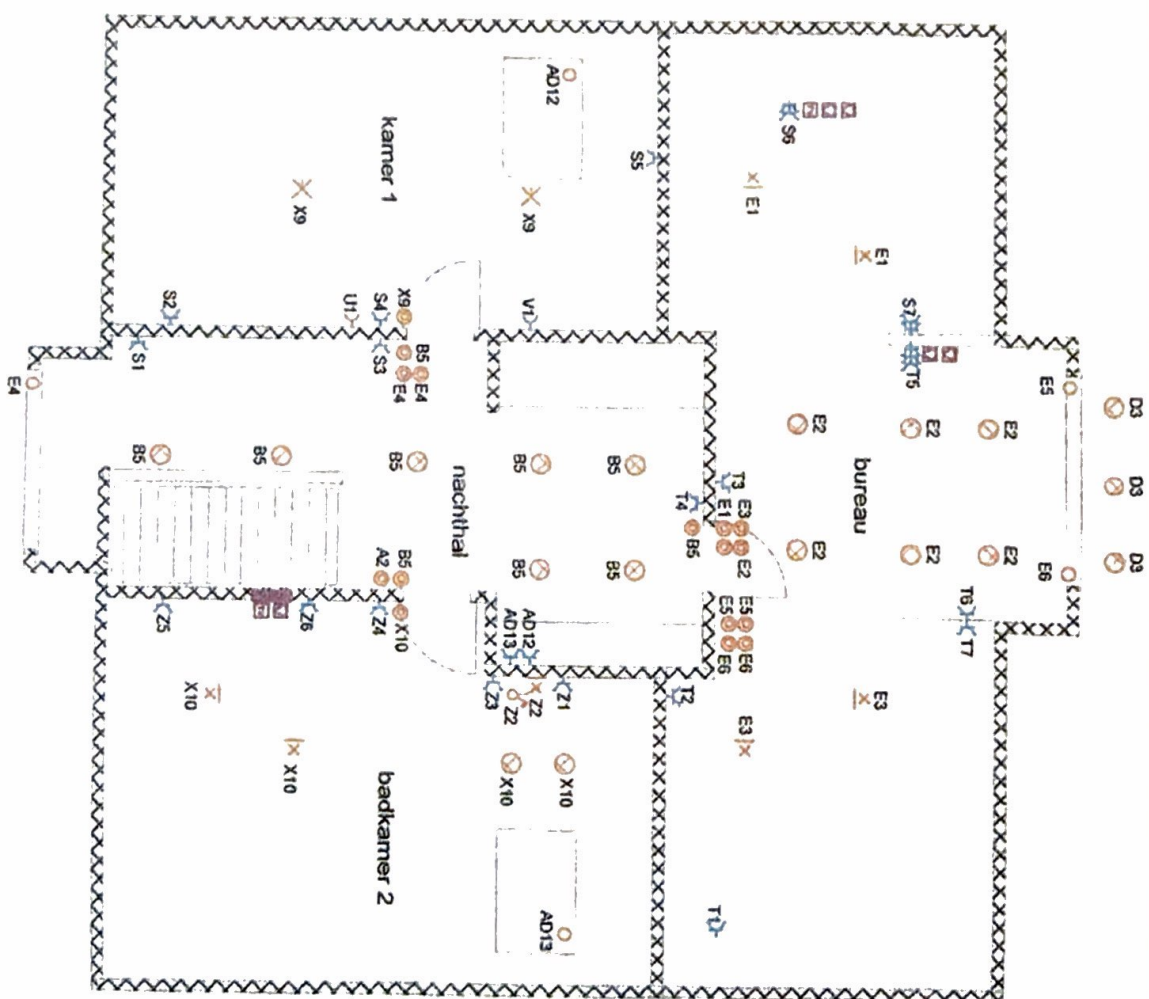

Installatie is gecontroleerd door:

O.B. Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich

INSTALLATEUR

Onthouder: GODMARE HODIN

Maatnr: WENCO bvba

Datum: 05.08.2016

WERF

Verdieping

3N, 400V/230V~

BTW

PV int.: 144-3637

Maatnr

Martine Engelen

Wenco bvba

Fabrieksstraat 4N10

Overname

Datum

Straat

Preliers Herestraat 79

3980 Tessenderlo

013/301.244

Verdieping

Handtekening:

Handtek

3560 Lummen

013/301.244

